Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

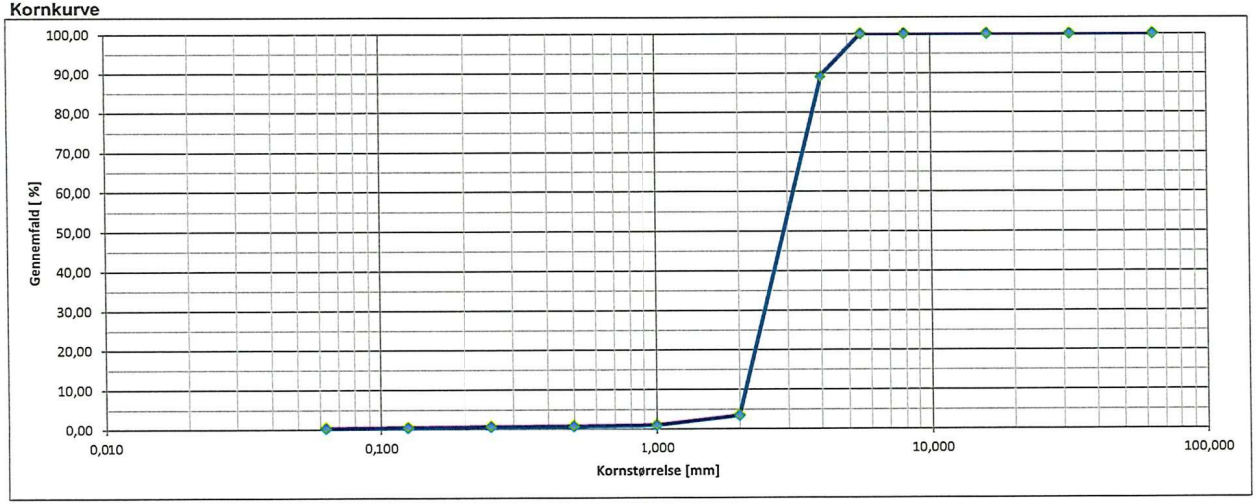

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
63	100		
31,5	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	89		
2	3		
1	1		
0,5	1		
0,25	1		
0,125	0		
0,063	0,3		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	1,5		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	6,9		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

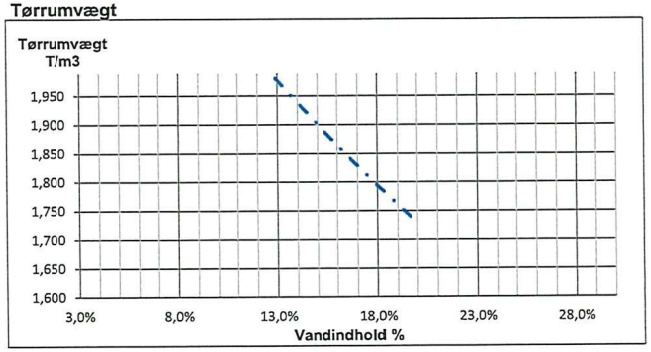

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vancindhold %	

projekt	**Vandel Grusgrav**
rekvirent	Eigil Jensen A/S
lccation	Depot
materiale	2 / 4
udtaget den	27. maj 2025
udført ini.	MMS
kontrol ini.	BVH
Sags nr.	19.021
Prøve nr.	2/4 270525

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik